

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Gdańsku, Zakład w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym (ZTI)
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 5416/BR/ZTI/2015
z dnia: 2015-09-01

Zadanie: Przebudowa ulicy, przebudowa miejsc postojowych do obiektu handlowego

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowość: Bydgoszcz (gm. m. Bydgoszcz)

Adres: ul. Sandomierska, ul. Baczyńskiego

Projektant: Sławomir Miernik, upr. nr: ABIT-OT/7131/15/2001

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Toruńska 174A 85-844
Bydgoszcz


Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

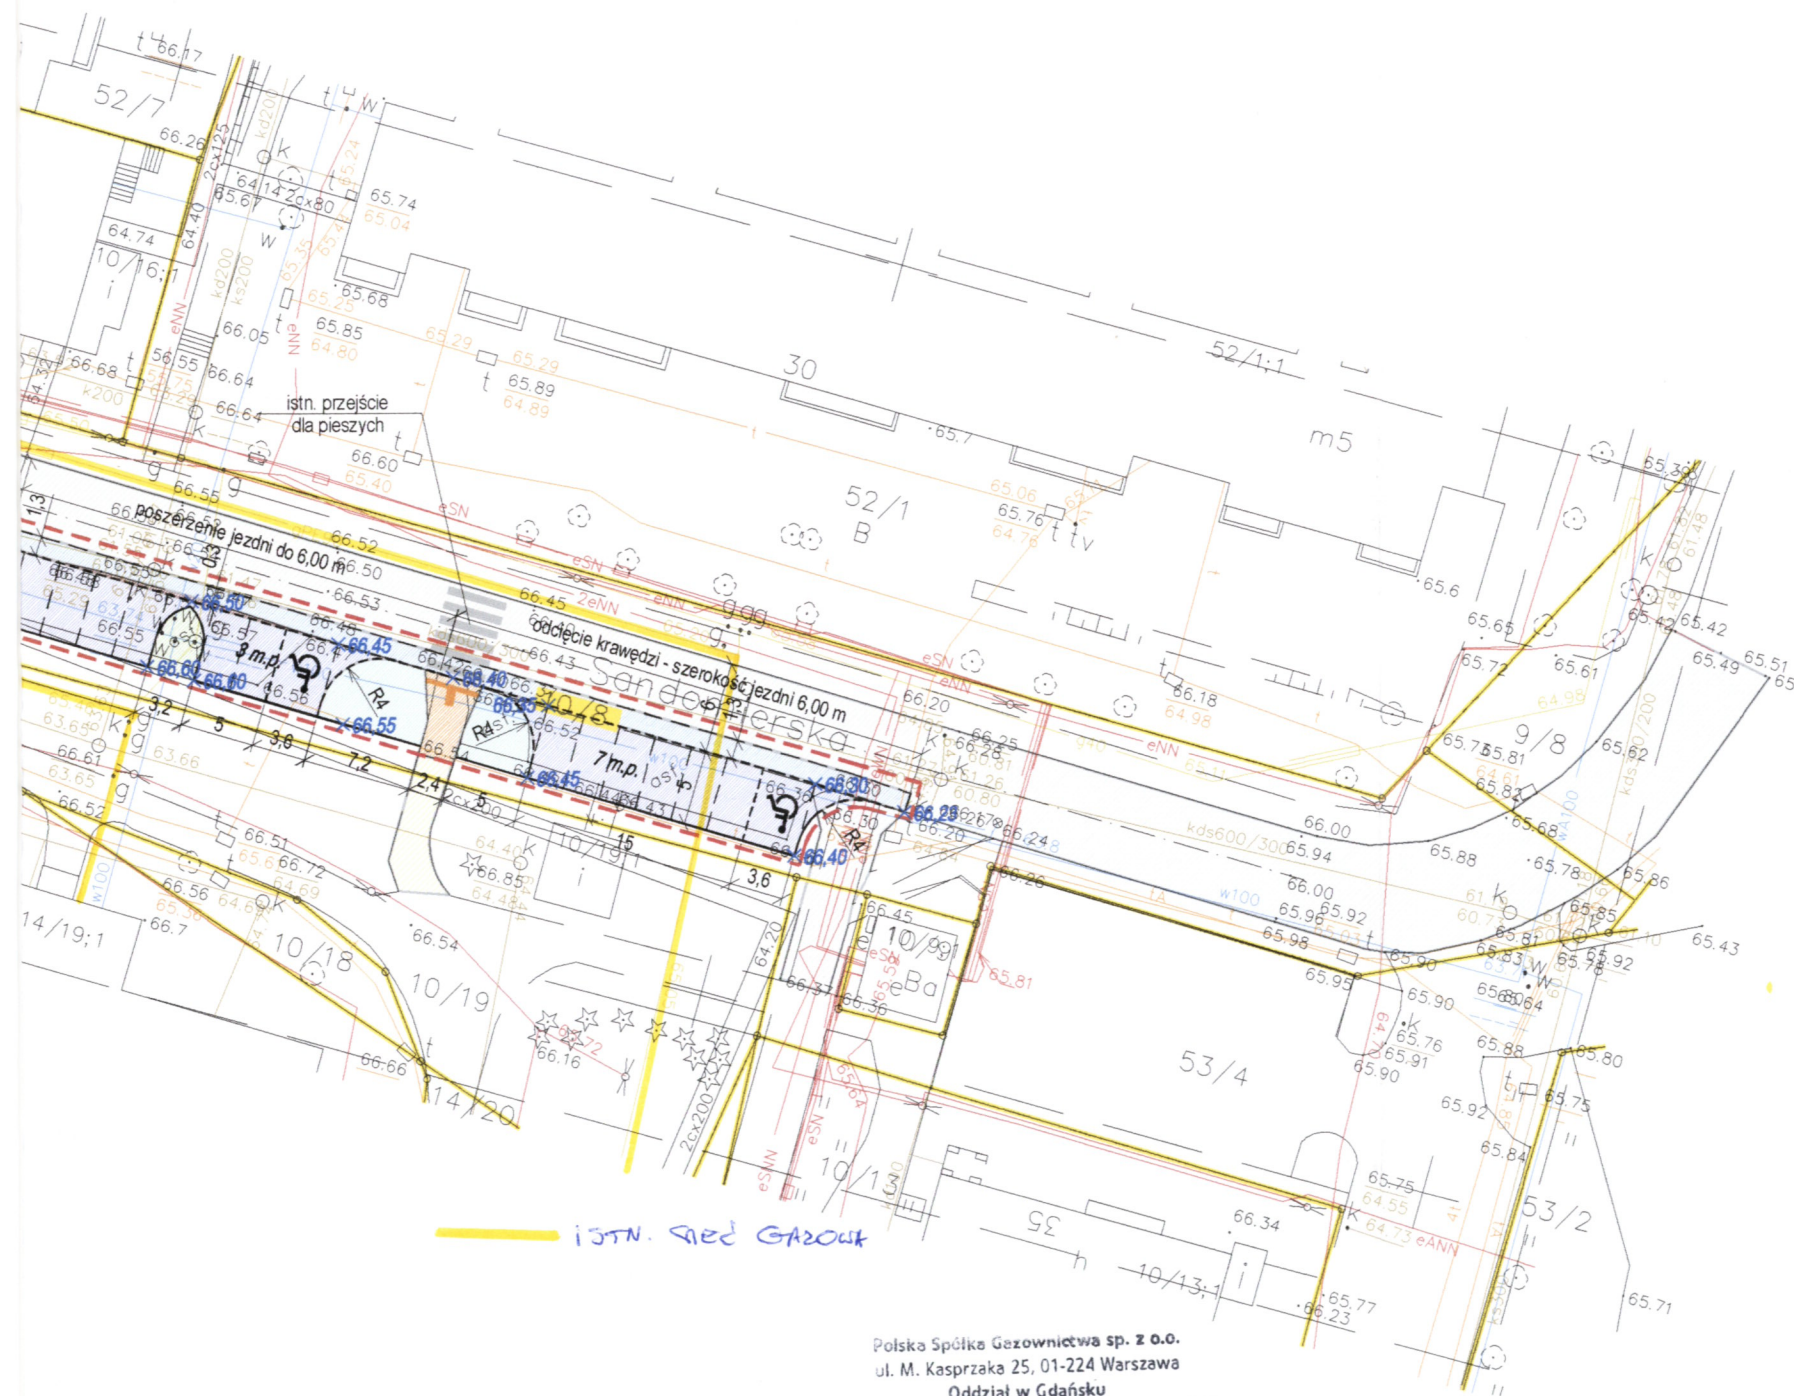
Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

5416/BR/ZTI/2015

Załącznik do uzgodnienia nr 5416/BR/ZTI/2015
z dnia 2015-09-01

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie, w siedzibie właściwego, dla terenu inwestycji, Rejonu Dystrybucji Gazu, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwy, dla terenu inwestycji, Rejon Dystrybucji Gazu.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Istniejącą sieć gazową naniesiono orientacyjnie – szczegółowy przebieg trasy sieci gazowej należy uzyskać na podstawie przekopów kontrolnych.
5. Zachować przykrycie sieci gazowej 0,8 – 1,2 m.
6. W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne prowadzić systemem ręcznym, nie składować mas ziemi i materiałów, nie pracować sprzętem ciężkim.
7. Zachować wymagane normami odległości w pionie i poziomie od czynnych i projektowanych sieci gazowych.
8. Nad siecią gazową w pasie 2 m /1m w każdą stronę/ nie stosować nawierzchni betonowej zbrojonej.
9. Krawężniki należy lokalizować w odległości min. 0,5 m. od sieci gazowej.
W przypadku konieczności lokalizacji na trasie gazociągu, krawężniki należy montować na ławie tłuczniowej z wyłączeniem odcinków, na których występuje armatura gazowa typu zasuw, kurki itp.
10. Dokonać regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu.
11. Kolizje z sieciami gazowymi należy rozwiązać w ramach nadzoru autorskiego lub inwestorskiego w oparciu o obowiązujące normy i przed zasypaniem zgłosić powyższe do sprawdzenia i odbioru technicznego u dostawcy gazu.
12. Przedłożona mapa, potwierdzona pieczęcią PSG stanowią integralną część uzgodnienia.
13. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.

Koordynator
Zespół ds. Ewidencji
Majątku i Uzgodnień

Tomasz Nakielski



LEGENDA:

- istn. jezdnia asfaltowa
- 727 m2 proj. miejsca postojowe z kostki betonowej - 57 m.p.
/w tym dla osób niepełnosprawnych 5 m.p./
- 4 m2 proj. poszerzenie jezdni bitumicznej
- 50 m2 remont chodnika - kostka betonowa
- 51 m2 proj. place pod śmietniki
- 270 m2 remont nawierzchni bitumicznej jezdni na szerokości 1,3 m
- 164 m2 proj. trawniki
- 220 mb krawężnik wystający
- 232 mb krawężnik wtopiony (wraz odcięciem krawędzi jezdni)
- 26 mb obrzeże chodnikowe
- 10 mb płytki ostrzegawcze i kierunkowe
- ×66,23 rzędne projektowane
- granica przebudowy

Przebudowa ulicy zlokalizowana na działkach:
nr ewid. 10/8, 14/10, 16/11 w obrębie 211

os. Kapuściska

Jednostka projektowa



Kulczyk Projekty Łukasz Kulczyk
ul. Gen. Sikorskiego 16/4, 86-300 Grudziądz
tel. 500 46 16 59, e-mail: lukasz@kulczyk.org

Zamawiający

Zarząd Dróg i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz

Zadanie:

Przebudowa ul. Sandomierskiej w Bydgoszczy - przebudowa miejsc postojowych od skrzyżowania z ul. Baczyńskiego do obiektu handlowego

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Branża:

DROGOWA

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	inż. Sławomir Miernik	ABIT-OT/7131/15/2001	
Opracował:	inż. Łukasz Kulczyk		
Nr rysunku:	Tytuł rysunku	Skala	Data
D1	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	1:500	31.07.2015

Polska Spółka Geozwrotności sp. z o.o.
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddział w Gdańsku

Zakład w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 52 328 51 01 faks 52 328 51 02
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519
(3.0)

5016/BR/21/2015

CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

1-1834; 321-1843

z dnia 28.04.2015r.

enie również
n, a nie
eodezyjnej.

zalenia
wymi
stych.

