


3 x NA2XS(F)2Y 1x150mm2 l=30m
3 x NA2XS(F)2Y 1x150mm2 l=30m

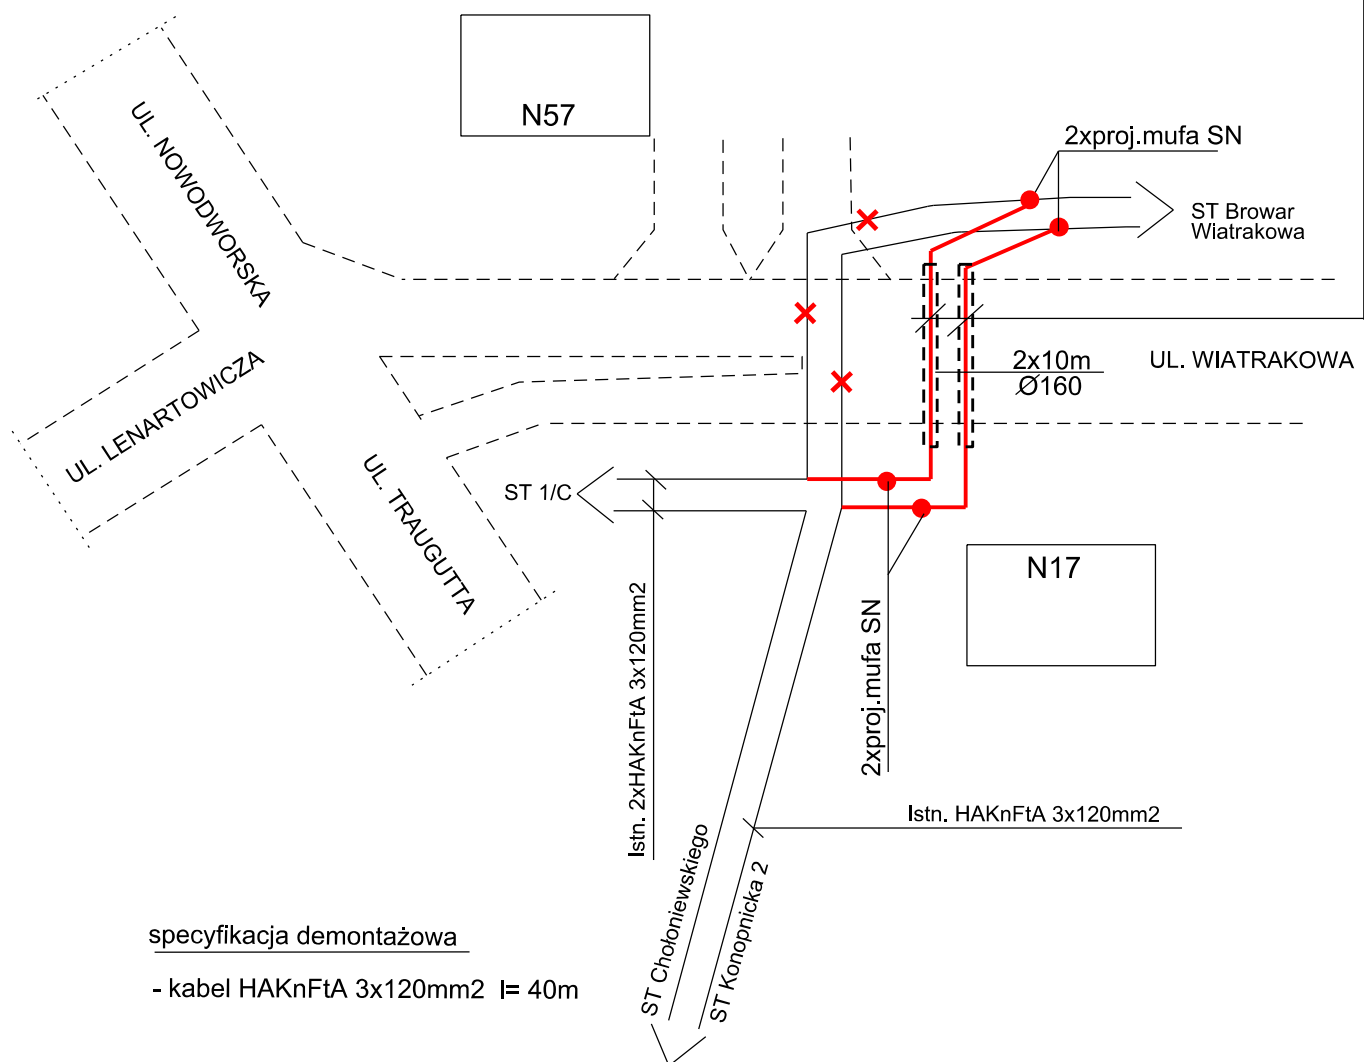

- kabel HAKnFtA 3x120mm² l= 40m

<u>BUTOH Włodzimierz Palicki</u> ul. Chodkiewicza 15 85-065 Bydgoszcz					
Obiekt Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Bydgoszczy z budową infrastruktury dla ruchu rowerowego	elekt.	PW		Uprawnienia i podpisy	
	Branża	Stadium	Nr zlecenia		
	Projektował	inż. D. Chybicki		GP-KZ-7342/33/94 w spec. inst.-inż. elektr. w zakresie siedl i instalacji	
Przedmiot opracowania Schemat przebudowy kabli SN 15 kV ENEA	Sprawdził	mgr inż. K. Zakrzewski		KUP/61/POOE/03 w spec. inst.-inż. elektr. w zakresie siedl i instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget.	
	luty 2017				2
	Data			Skala	Nr rysunku