


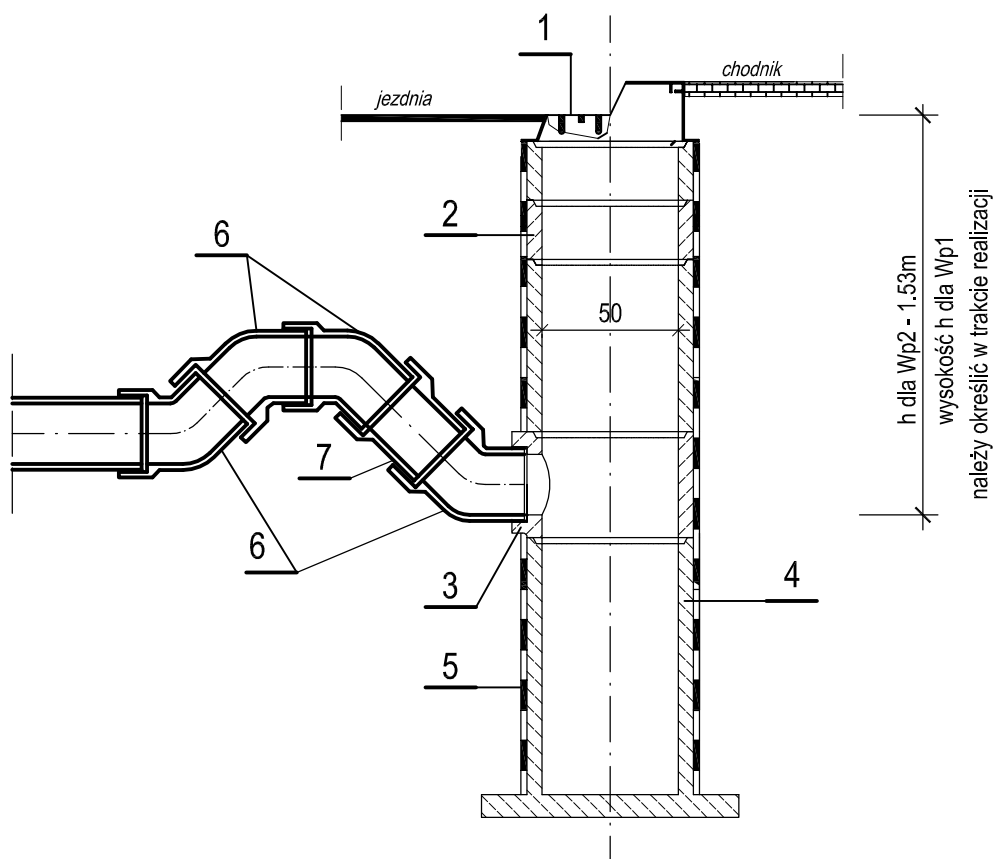

OZNACZENIA

- 1-Wpust żeliwny kl. C250, z bocznym odpływem, o wymiarach 610x570mm
(górną część kraty wpustu na poziomie chodnika, dolną 5-8mm poniżej poziomu jezdni)
- 2-Rura pośrednia Ø500mm
- 3-Przejście szczelne dla rury Ø0.20m PVC
- 4-Element denny wpustu 500x800mm
- 5-Masa bitumiczna uszczelniająca
- 6-Kolano 45° Ø0.20 PVC
- 7-Króciec kielichowy Ø0.20 PVC

BUTOH Włodzimierz Palicki

ul. Chodkiewicza 15 85-065 Bydgoszcz

butoh

BUTOH Włodzimierz Palicki		ul. Chodkiewicza 15		85-065 Bydgoszcz			
Drogi dla rowerów w Bydgoszczy		Stadium		Uprawnienia		Podpisy	
		PROJEKT WYKONAWCZY					
Obiekt: Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Bydgoszczy z budową infrastruktury dla ruchu rowerowego		Projektant	mgr inż. Zbigniew Ograbek		KUP/0065/POOS/06 w spec.: instalacyjno-inżynierskiej w zakresie: sieci san. i instalacje san.		
		Sprawdzający	inż. M. Stefanowski		GT.III.7210/35/78 w spec.: instalacyjno-inżynierskiej w zakresie: sieci san. i instalacje san.		
Przedmiot opracowania: WPUST ULICZNY JEZDNIOWO KRAWĘŻNIKOWY - ZASYFONOWANY		MARZEC 2017		schemat		5	
		Data		Skala		Nr rysunku	