



Obw. 3 – YKY 5x16mm L=671m, ΔU = 1%
Obw. 3 – YKY 5x16mm L=794m, ΔU = 0,99%

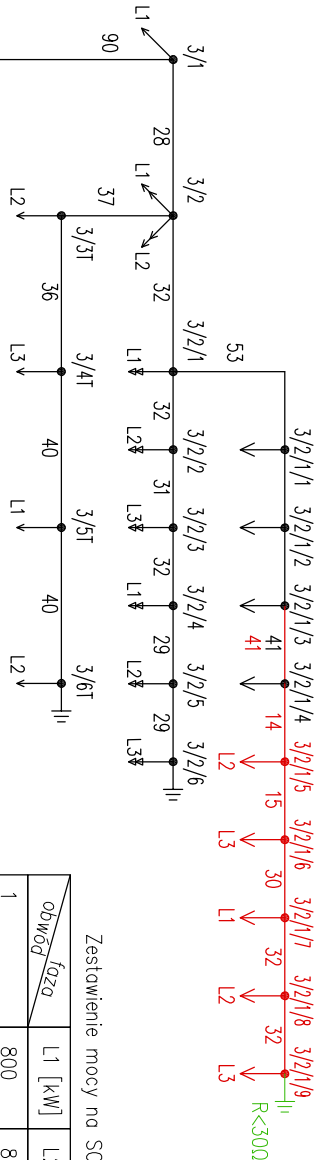

Zestawienie mocy na SO-ZD i KP				
obwód	faza			Suma [kW]
	L1 [kW]	L2 [kW]	L3 [kW]	
1	800	800	700	2300
2	960	860	900	2720
3	780	780	900	2460
4	700	620	620	1940
Suma[kW]	3240	3060	3120	9420

Sieć TN-CS

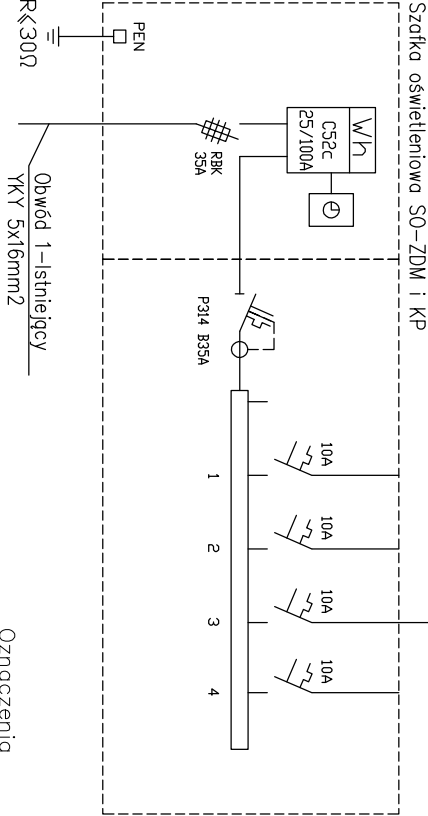

- Oznaczenia
- Projektowane
 - Projektowane
 - Istniejące
 - Stup stalowy typu MABO 08+oprawa SINTRA 150W
 - Philips SGP340 PC 1xSON-TPP70W TP P5 (80.0 W)
 - Stup stalowy SM9+oprawa ALBANY 150W
 - Stup stalowy SM9+oprawa ALBANY 70W
 - Stup stalowy SM6+oprawa AVS 70W
 - Stup ytakcyjno oświetleniowy Pastordl bydgoski
 - 3/4I
 - Uziom roboczy pręt stalowy
 - śr. 20mm dł 5m R<300

Schemat ideowy szafki oświetleniowej SO-ZDMiKP		
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "A R U S" sp. z o.o.		
Obiekt: Budowa i przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 4/18 oraz budowa publicznej drogi dojazdowej na dz. nr ew. 4/13 i 4/14 wraz z towarzyszącą przebudową fragmentu ulicy Powstańców Włocławczy na dz. nr ew. 5 w Bydgoszczy		
Projektant:	mgr inż. Zenon Łupkowski	Nr zlec.
mgr inż. GP-KZ-7342/161/94 upr. budowlane do projektowania w specjalności: instalacyjno w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		-
Sprawdzający:	inż. Barbara Palicka	Data
Nr upr.: 7210/12/76 upr. budowlane do projektowania w specjalności: instalacyjno w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		06.05.2013
Nr rys.		1