

A

$$\frac{1}{68.31}$$
$$\frac{2}{68.33}$$

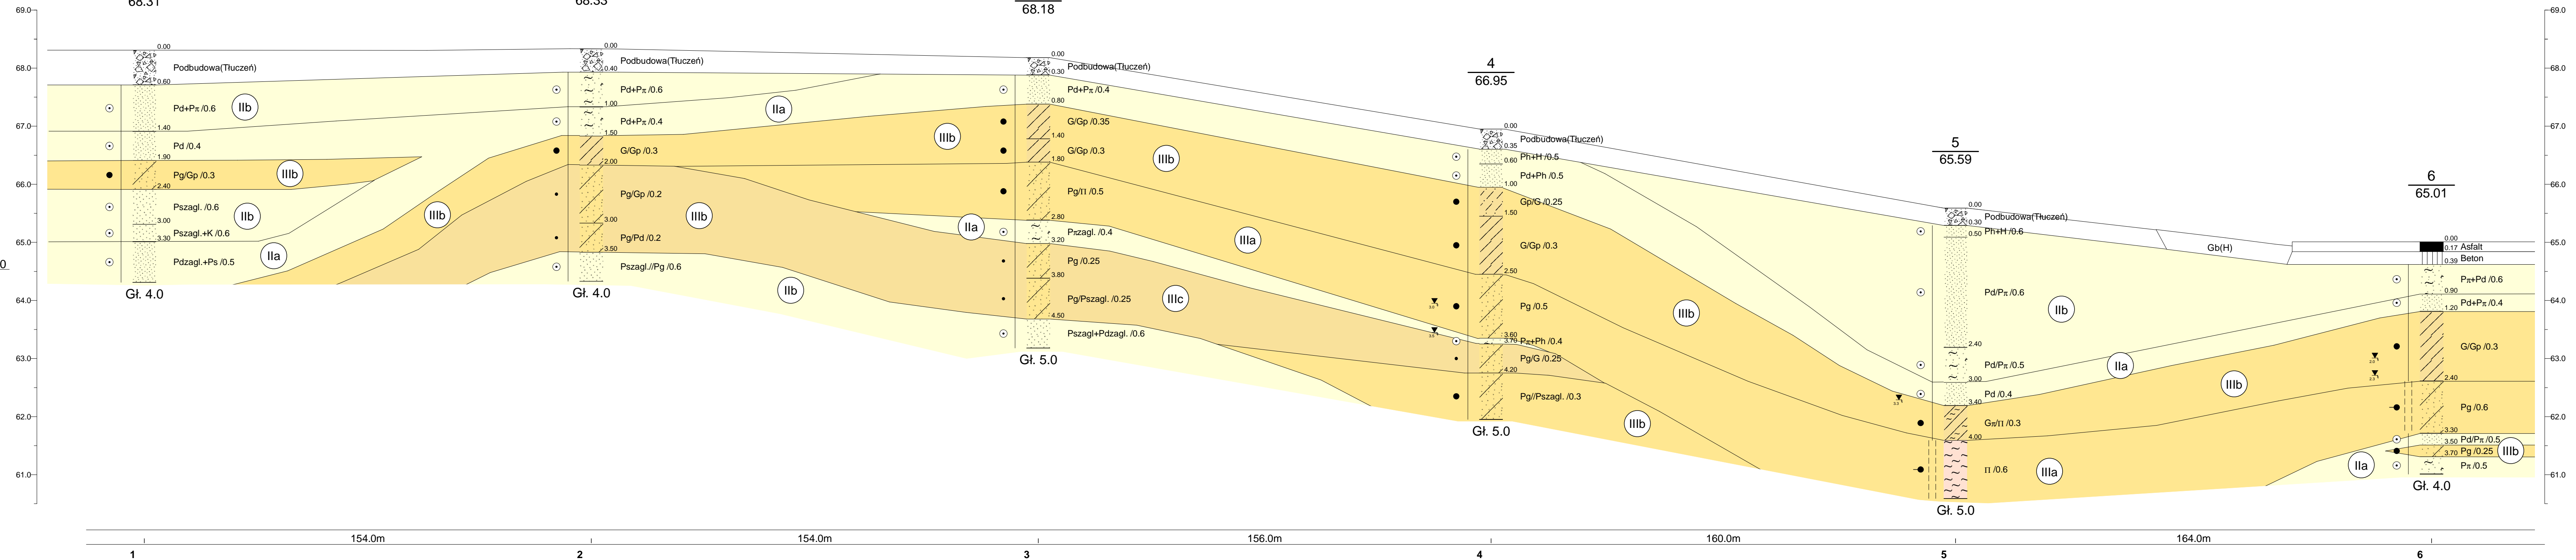
68.18

$$\frac{4}{66.95}$$
$$\frac{5}{65.59}$$
$$\frac{6}{65.01}$$

A'

m n.p.m.

69.0

1. 100

Stan gruntów

G/0.3 - stopień plastyczności dla gruntów spoistych

II - numer warstwy geotechnicznej

Przedstawiony przekrój stanowi wyłącznie przewidywany schemat budowy geologicznej. Przekrój powstał na podstawie interpolacji granic warstw pomiędzy punktowymi profilami badawczymi. Zasadnicze różnice mogą występować w miąższości poszczególnych warstw, natomiast sekwencja (następstwo) występowania warstw powinna odpowiadać prezentowanej na przekroju.

<p align="center">Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego oraz Opinia Geotechniczna</p>				<p align="center">Zał.Nr 3.1</p>
<p align="center">Zamawiający: WYG International Sp. z o.o. ul. Karmelicka 14/7, Kraków</p>			<p align="center">Wykonawca: HYDRO4Tech ul. Balkonowa 5 lok.6 Warszawa</p>	
<p align="center">Przekrój geotechniczny wzdłuż linii A-A'</p>			<p align="center">Skala 1: 1000 50</p>	
<p align="center">Data</p>	<p align="center">Nazwisko</p>	<p align="center">Podpis</p>		
<p>Opracował</p>	<p>01.2017</p>	<p>mgr inż. Anna Gunicka</p>		