


ISTNIEJĄCE OŚWIETLENIE UL. CELNA – WŁASNOŚĆ
ZDMIKP – DO DEMONTAŻU – OPRAWY LED DO
PONOWNEGO MONTAŻU NA NOWYCH SŁUPACH



PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE
UL. CELNA – WŁASNOŚĆ ZDMIKP
UKŁAD SIECI - TT

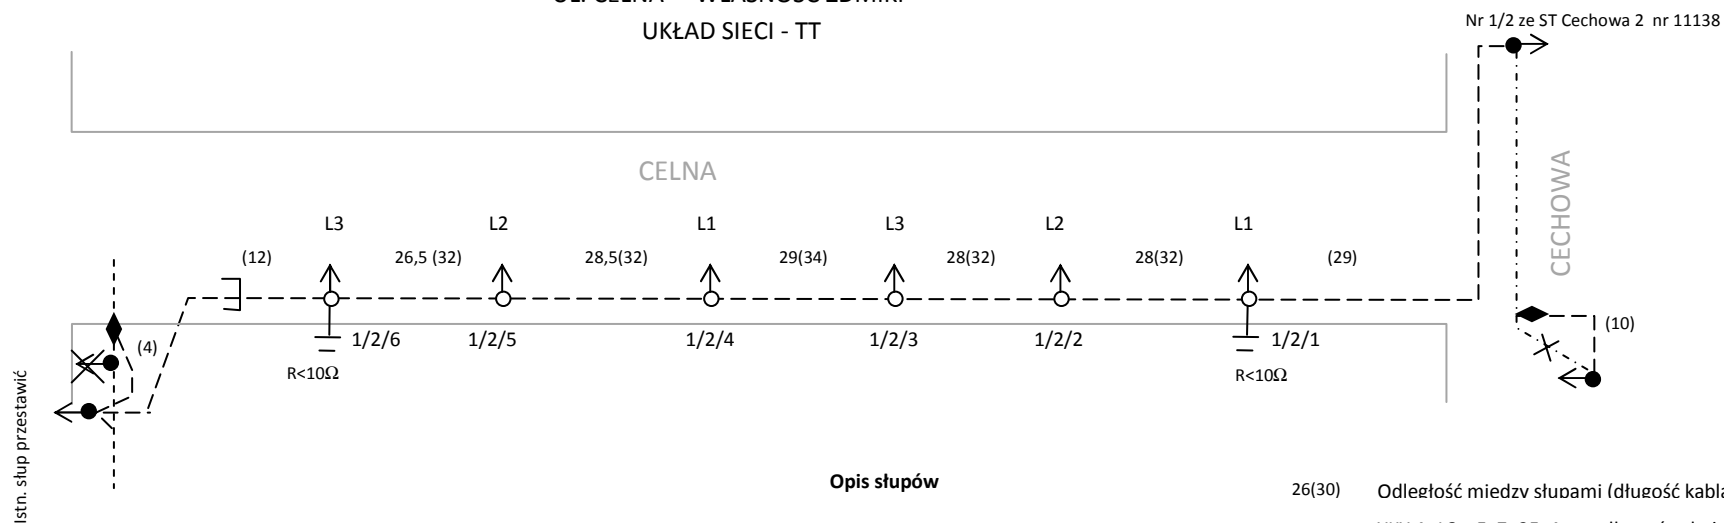

Opis słupów

Oprawy ze źródłem światła LED 34W

Łączna długość proj. kabla YKY 4x16 + FeZn 25x4 l= 203m

Nr słupa	Słup wysokość [m]	Wysięgnik wysokość i długość [m]	Oprawa moc [W]	Oprawa kąt [st.]
1/2/1- 1/2/6	7	0/0,5	32	5

26(30) Odległość między słupami (długość kabla w m)
--- YKY 4x16 + FeZn25x4 – podłączyć w każdym słupie

○ Proj. słup oświetleniowy okrągły stożkowy z oprawą LED –
5szt. Istniejących opraw + 1szt. Nowa oprawa
● Słup oświetleniowy istniejący

] Podział sieci

◆ Zestaw do mufowania ZMR-1