KANAŁ GŁÓWNY

Proj. kanał ułożyć na podsypce z piasku
gr. 15cm dot. to również studzienek

PRZYKANALIKI OD WPUSTÓW 1:100/250

Proj. przykanaliki ułożyć na podsypce z piasku
gr. 15cm dot. to również wpustów

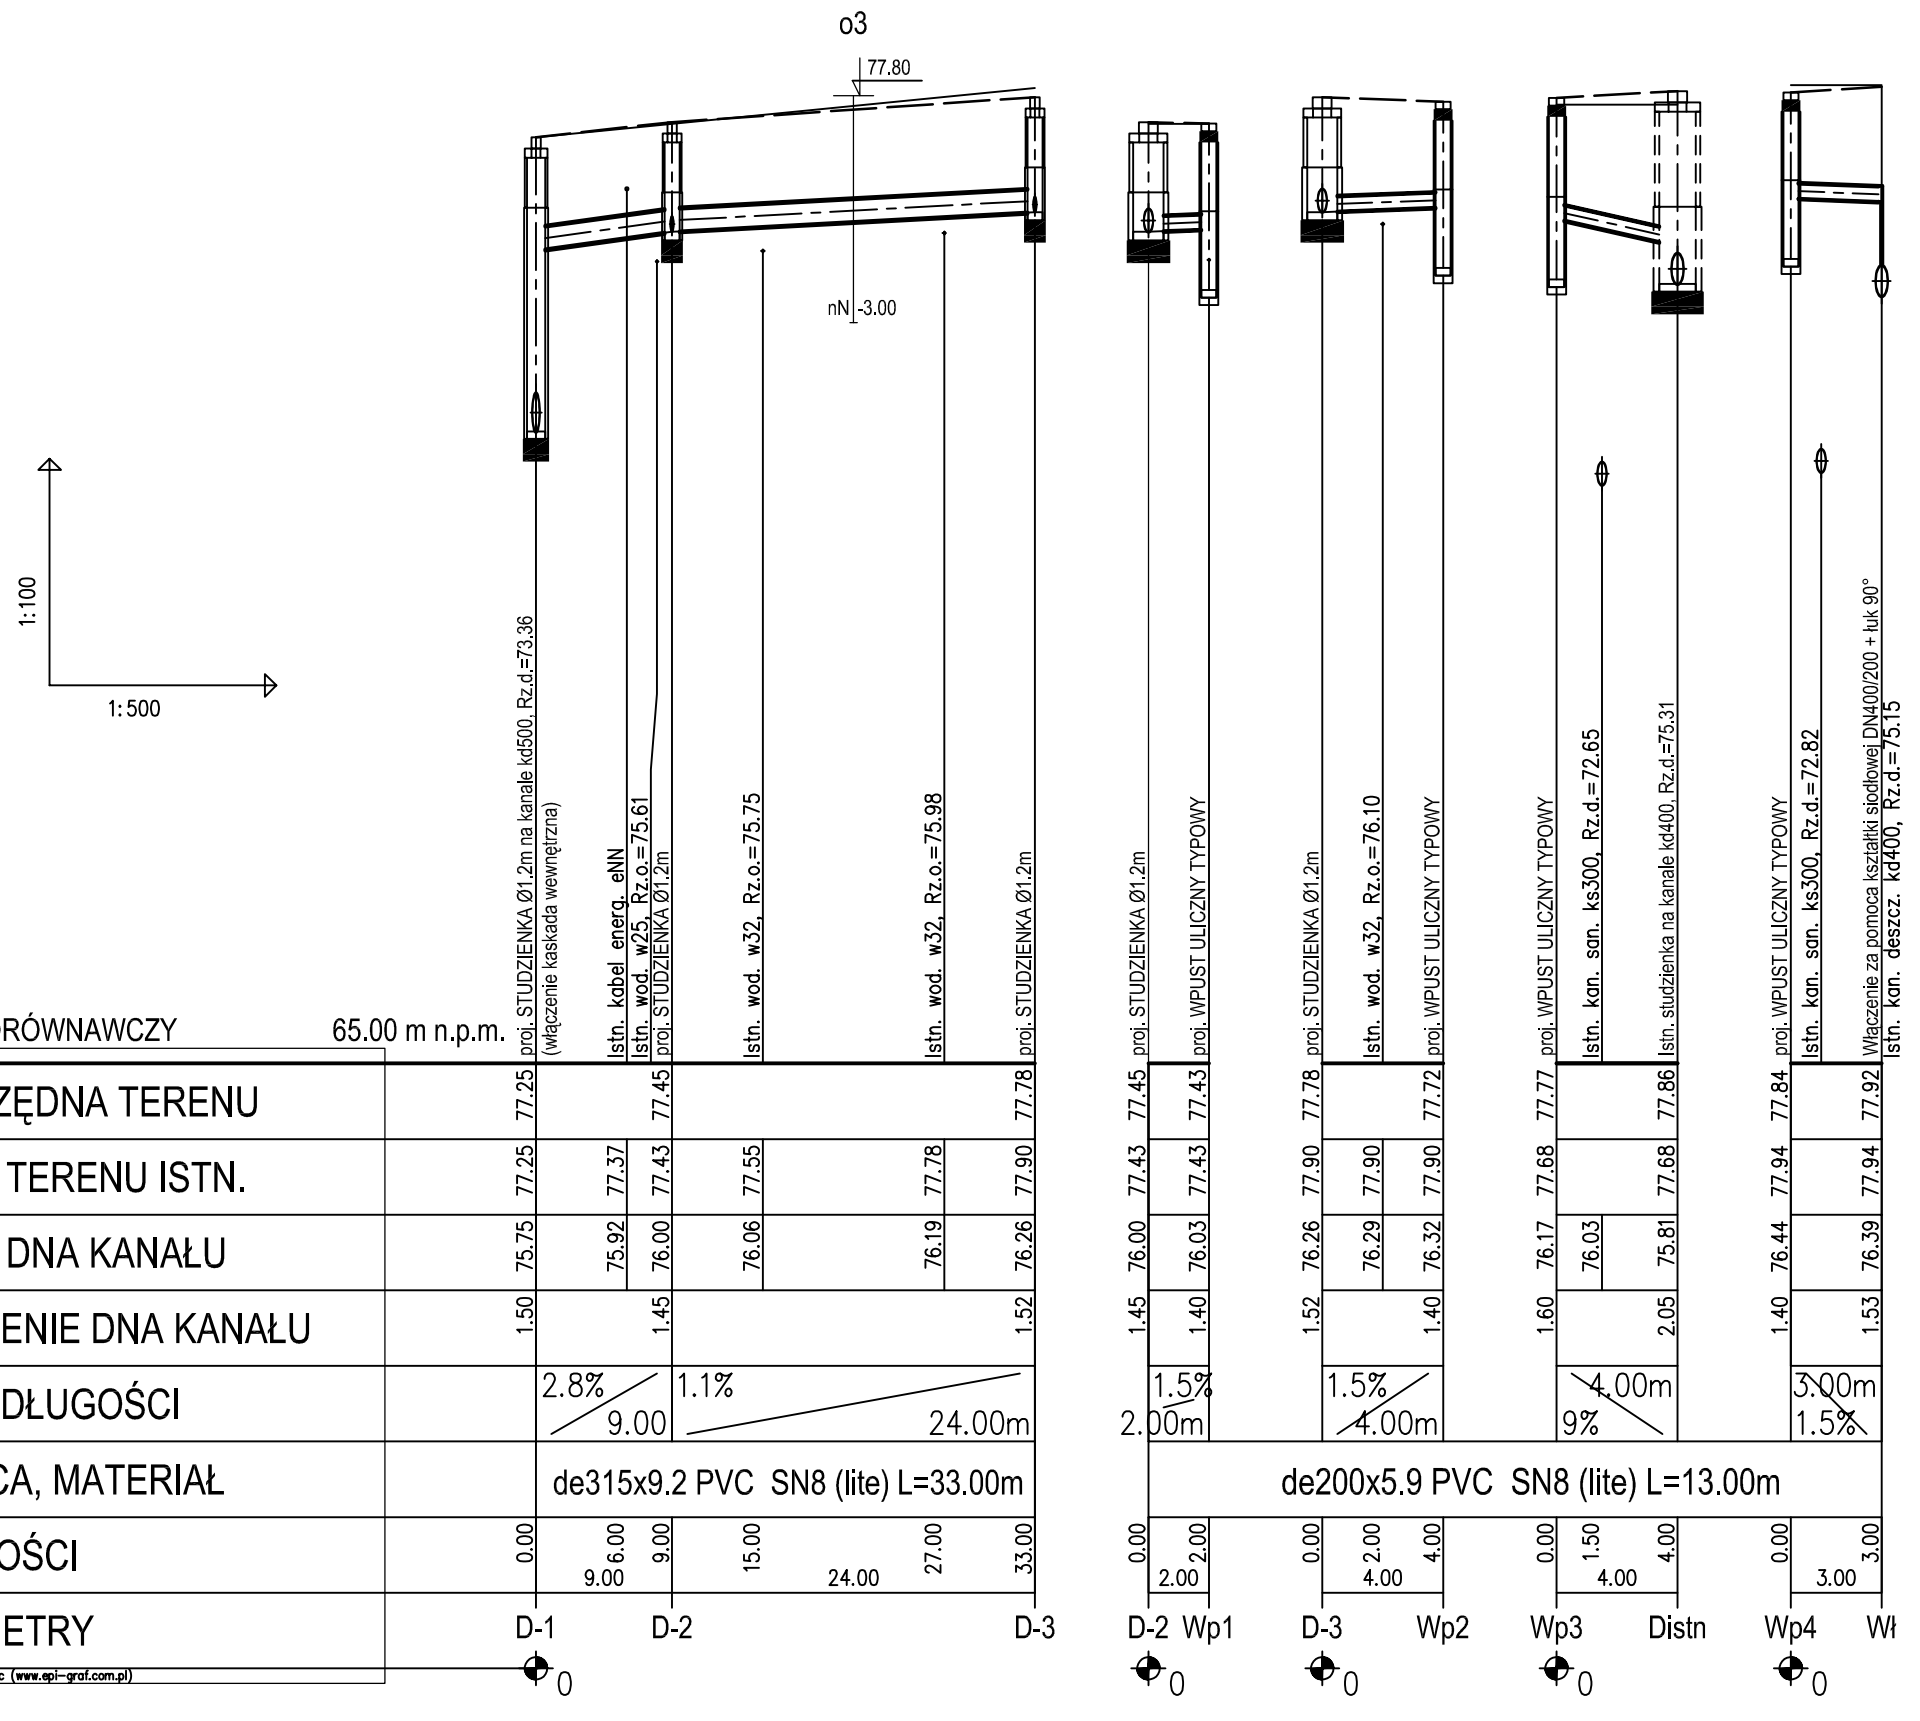

Generator rysunkowy 7.33c (www.epi-graf.com.pl)

SCHEMAT WŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIEGO DO KANAŁU

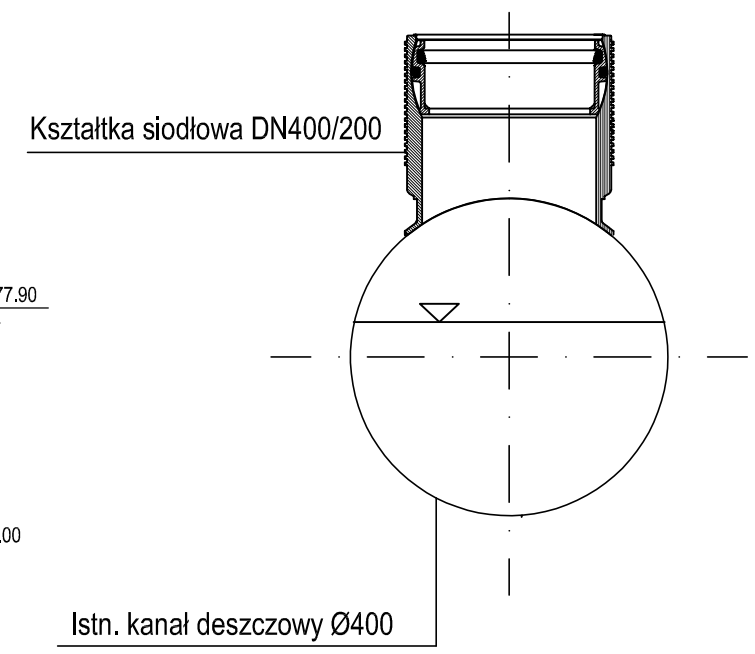

UWAGA:

1. Włączenie do istn. studzienki wykonać bez jej rozkuwania np. za pomocą wiertnicy
2. Przed rozpoczęciem robót należy wykonać przekopy próbne celem ustalenia rzeczywistych rzędnych istn. uzbrojnie podziemnego

LAPIS Artur Kamiński
ul. Igrzyskowa 1/46
85-796 Bydgoszcz

INWESTYCJA	Budowa ulicy Homarowej w Bydgoszczy		
LOKALIZACJA	dz. nr 188/19, 186, 104/1 obr. 309 w Bydgoszczy		
INWESTOR	Jarosław Bednarz ul. Homarowa 18 85-435 Bydgoszcz		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektant	mgr inż. Zbigniew Ograbek	KUP/0065/POOS/06	
Sprawdzający	inż. Marian Stefanowski	G.T.III.7210/35/78	
NAZWA RYSUNKU	**Profile kanalizacji deszczowej**		
STADIUM	PW	SKALA: 1:100/500	NR RYS.: 2
BRANŻA	SANITARNA		
DATA	03.07.2018		